



重要拠点配水管路耐震事業(管路更新事業)



重要施設配管ルート図

令和7年4月 現在

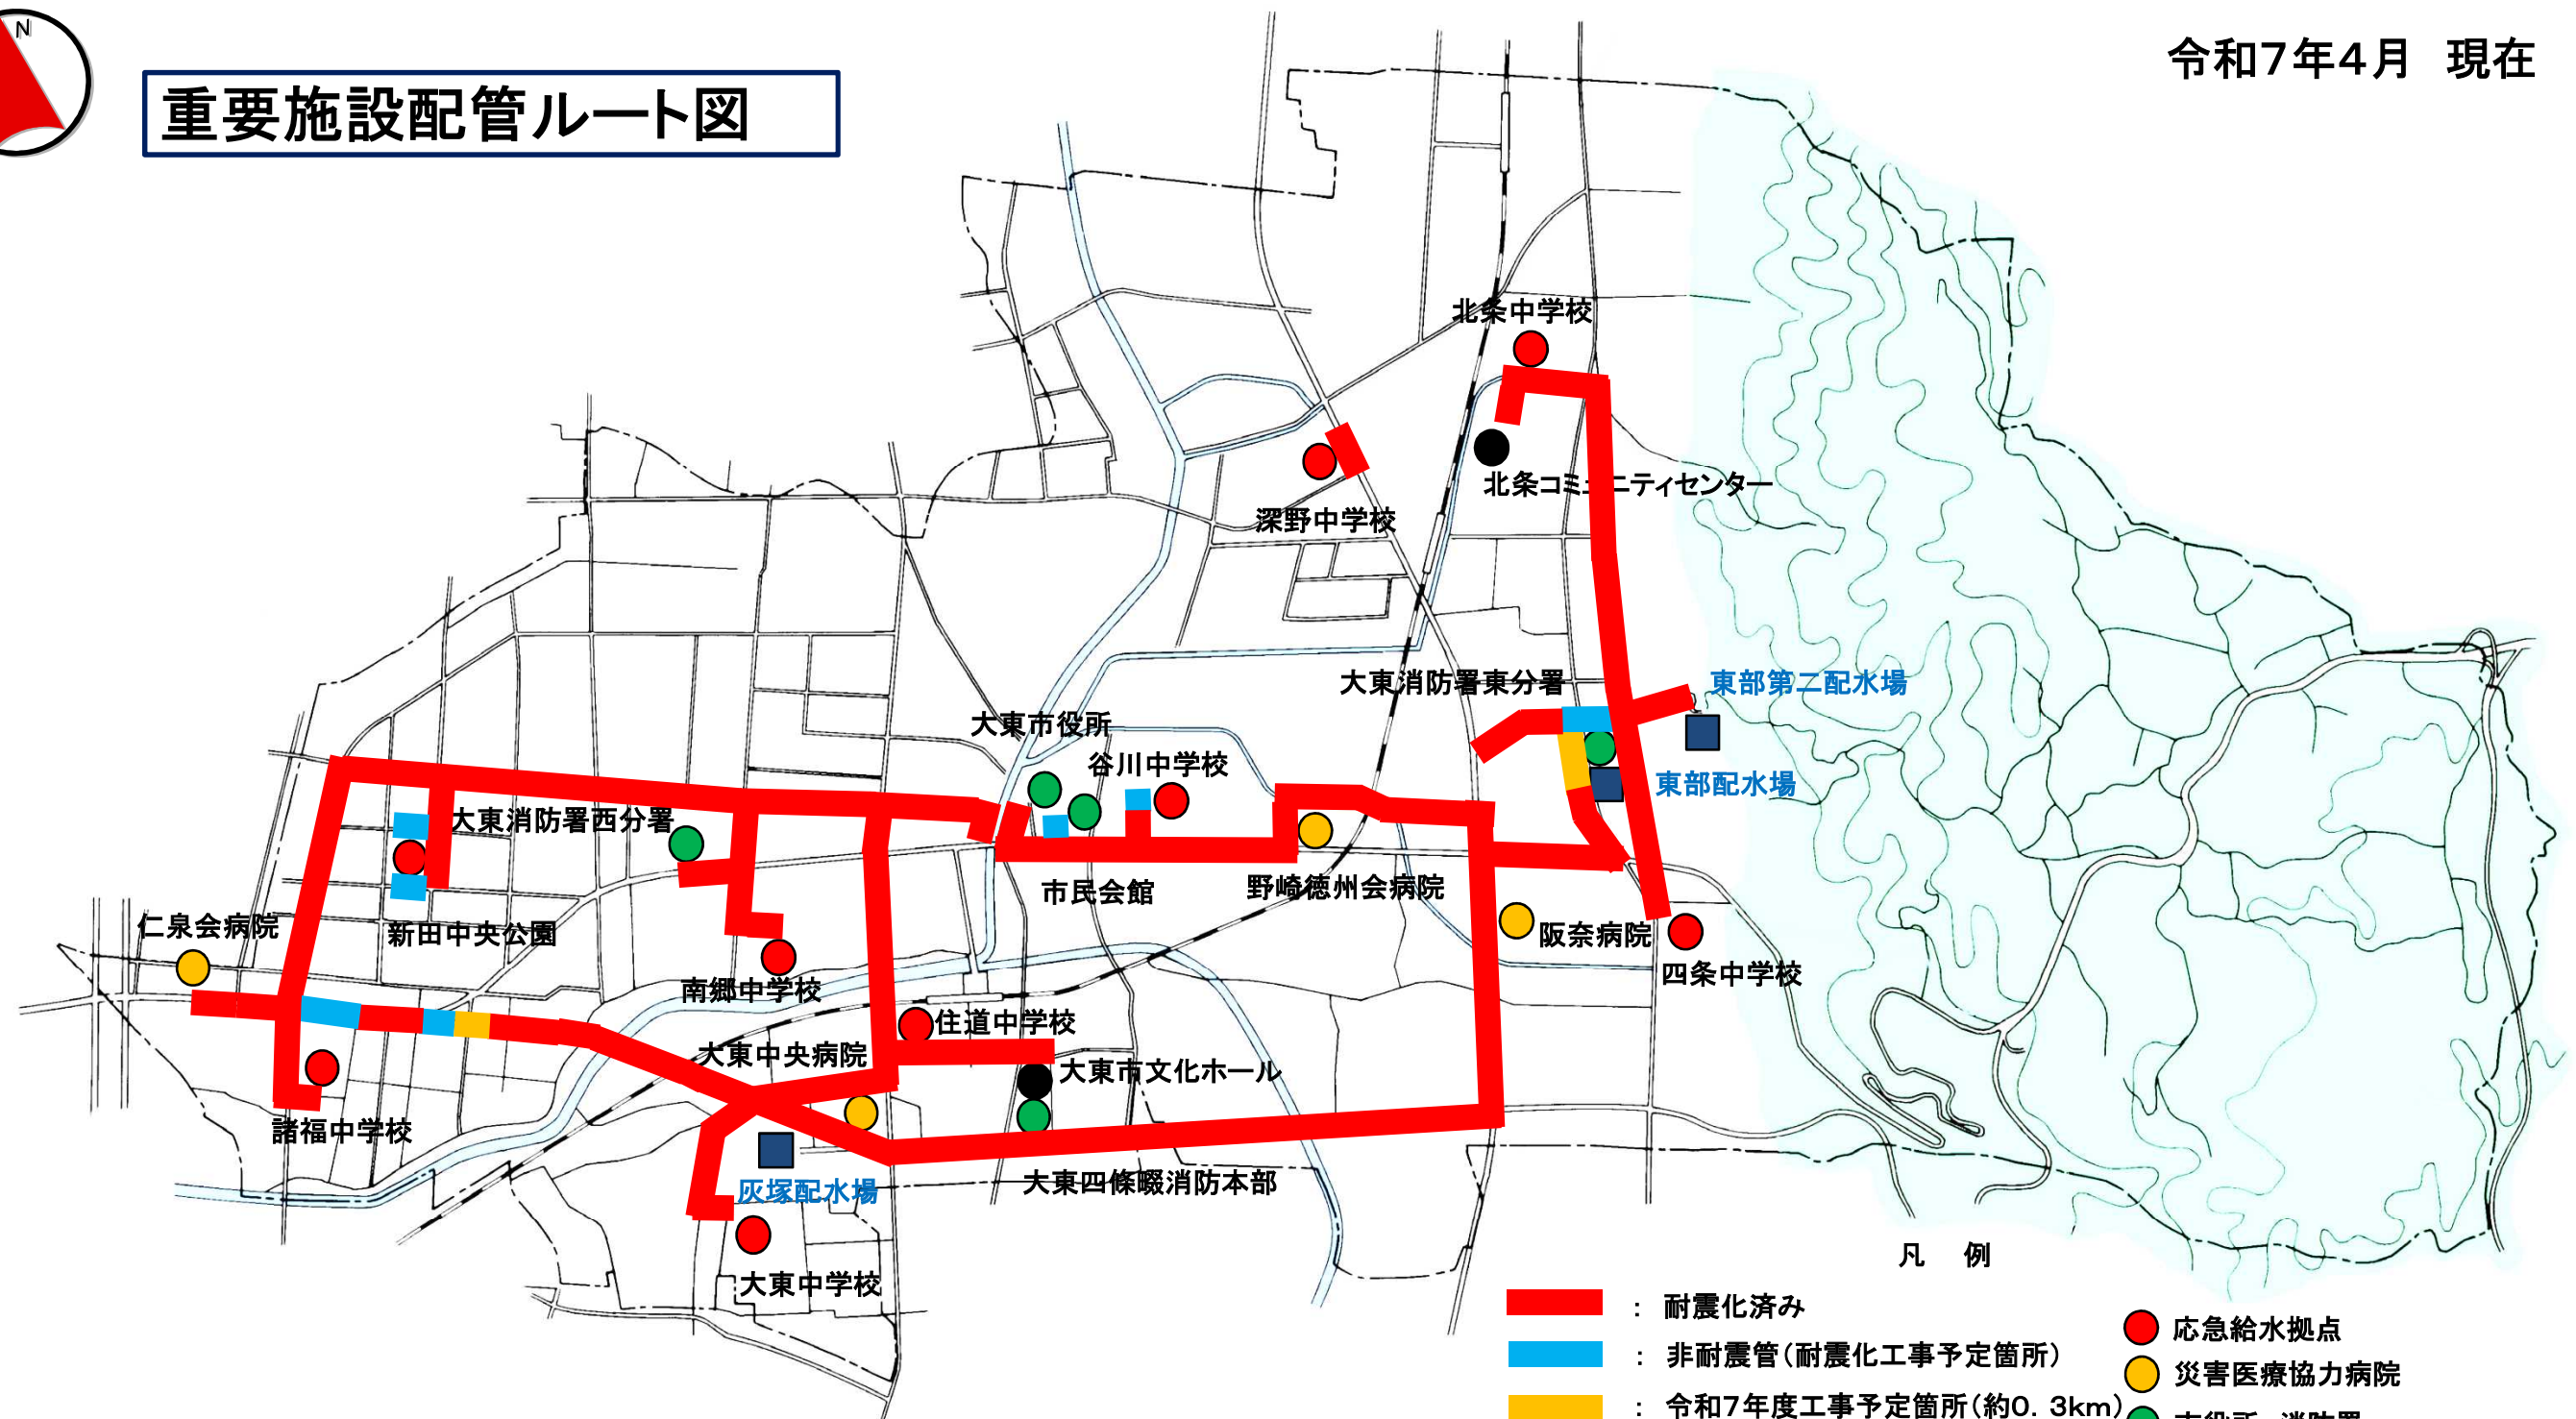

重要施設までの配管ルート 約20kmのうち非耐震管 約8kmを平成30年度から耐震化工事を行っております。(令和7年3月末、配管ルートの93%耐震化済み) この工事により災害時においても、重要施設20箇所までの水の確保が可能となります。(令和7年1月上下水道耐震化計画に合わせ重要施設及び配管ルートを見直し)