



第 2 章 設計条件の整理

1. 敷地条件

工事概要	工事種別	○ 新築 ● 増築 ○ 別棟増築 ○ 増改築 ○ 改築 ○ 移転 ● 解体・撤去・移設 ○ 用途変更 ○ 大規模の修繕 ○ 大規模の模様替え ●改修
	主要用途	義務教育学校
敷地	敷地位置	地名地番：大阪府大東市北条2丁目881-1他 住居表示：大阪府大東市北条2丁目19番30号他
	敷地面積	18,899.43㎡
	用途地域	○ 第一種低層住専 ○ 第二種低層住専 ○ 第一種中層住専 ● 第二種中層住専 ○ 第一種住居 ○ 第二種住居 ○ 準住居 ○ 近隣商業 ○ 商業 ○ 準工業 ○ 工業 ○ 工業専用 ○ 指定なし
	特別用途地区	○ 中高層階住居専用地区 ○ 商業専用地区 ○ 特別工業地区
	防火地域	○ 防火 ○ 準防火 ● 法22条区域 ○ 指定なし ○ 2つの地域にわたる場合（防火㎡，準防火㎡）
	その他の地域地区	○ 美観地区 ○ 風致地区（国立公園） ○ 駐車場整備地区 ○ 臨港地区 ○ 土地区画整理事業地区 ● 宅地造成区域 ○ 砂防区域 ○ 総合的設計による1団地 ○ 特定街区 ● その他（埋蔵文化財包蔵地周辺地）
	建蔽率	60%
	容積率	200%
道路	道路幅員	南側：辻南野崎駅前線（幅員4.8m） 西側：北条中学校西側線（幅員7.6m）
	壁面線後退	-
形態規制	高度地区	-
	高度利用地区	-
	斜線制限	● 道路斜線 ● 隣地斜線 ○ 北側斜線 ○ 第3種高度斜線
	日影規制	測定位置：平均地盤面から4m 日影規制時間 敷地境界線から5m：4時間以内 敷地境界線から10m：2.5時間以内

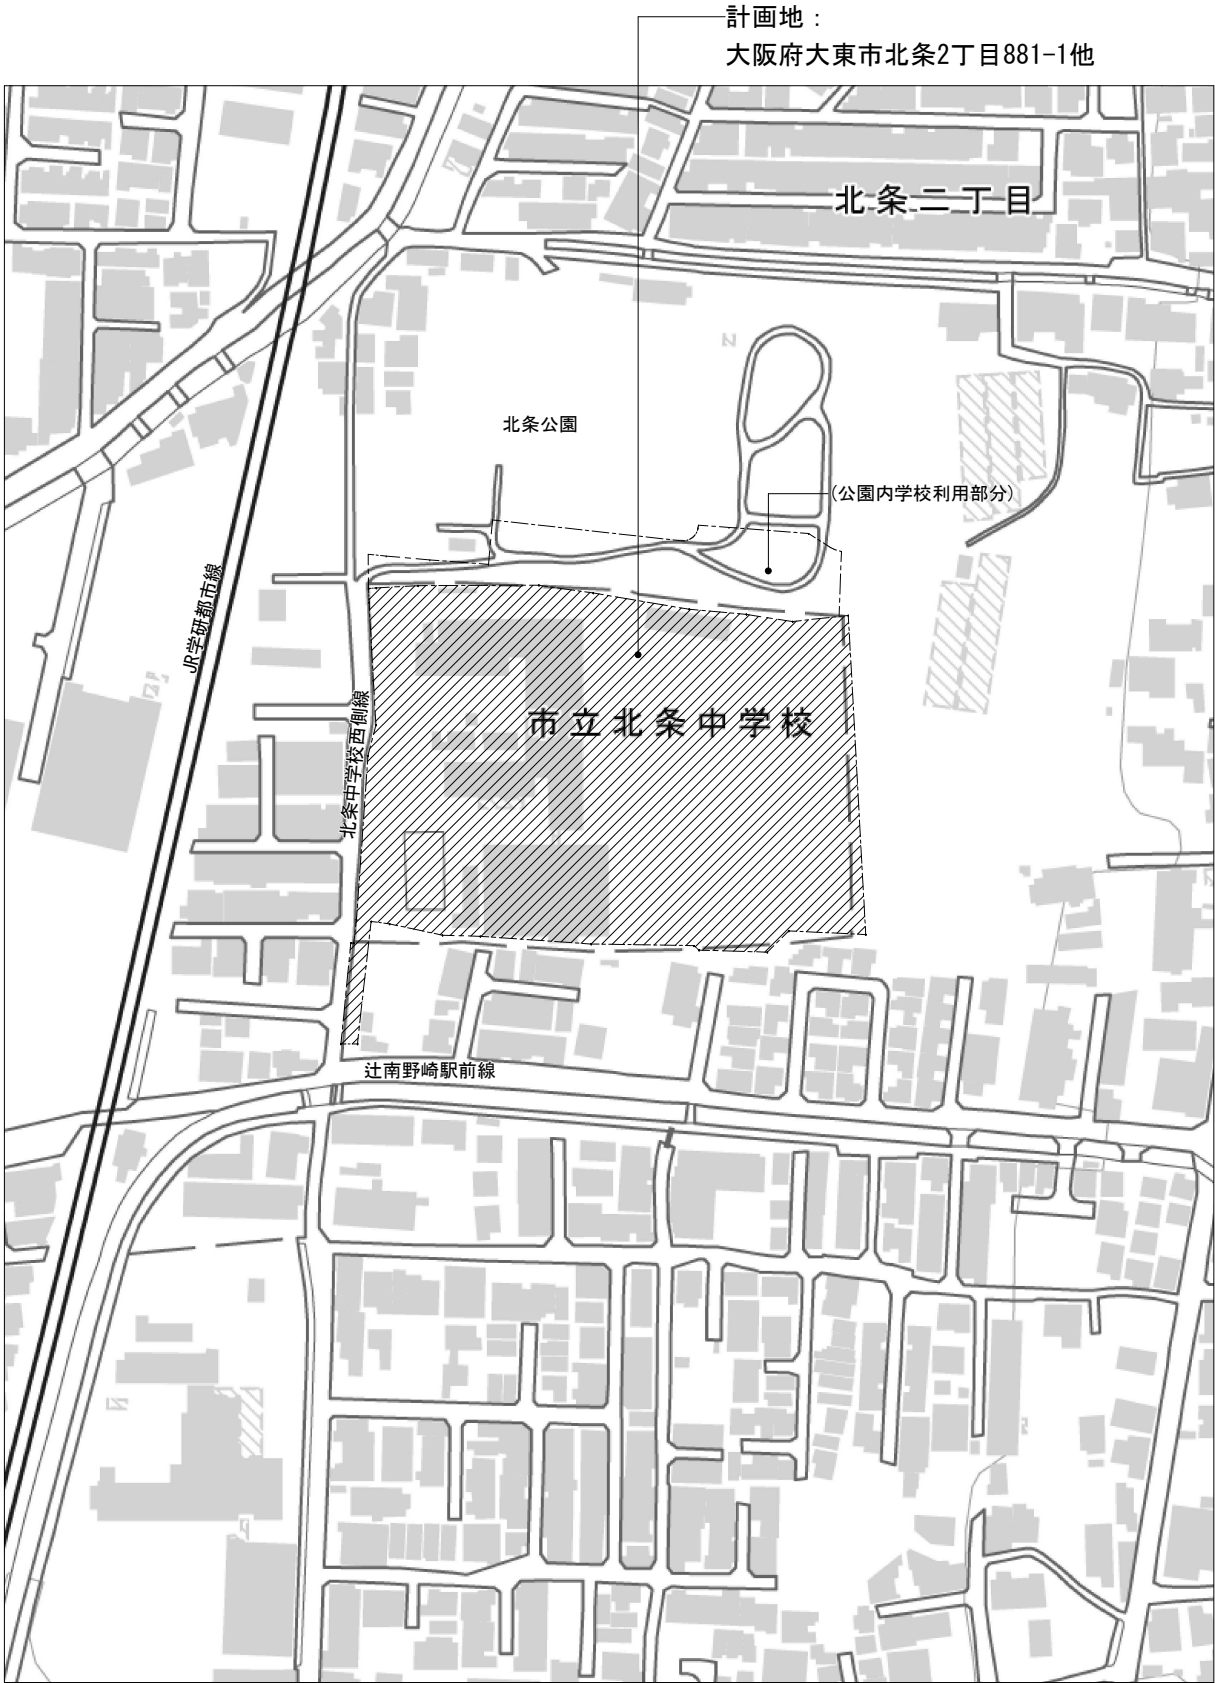

2. 法規条件

2-1. 関係法令手続きリスト

※グレー欄は実施設計内容によって要否が確定する項目を示す。
※グレー +斜線欄は申請を要しない項目を示す。

関係法令手続きリスト													
No.	許認可手続きの種類	適用法令等	担当部局・提出先	TEL	要否	備考	No.	許認可手続きの種類	適用法令等	担当部局・提出先	TEL	要否	備考
1	確認申請(建築物)	建基法第6条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 確認・検査グループ	06-6210-9724	要		15	建設リサイクル法通知書	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 開発許可グループ	06-6210-9722	要	
2	法第 56 条の 2 第1項の規定による許可	建基法第56条の2	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 確認・検査グループ	06-6210-9724	要	【直近の許可】 H18.5.25 建審第220-7号	16	開発要否判断 事前協議	都市計画法第34条の2 大東市開発指導要綱	大東市都市整備部 開発指導課	072-870-0478	不要	要否判断に係る事前協議 ※区画形質の変更に 該当しないこと確認済
3	仮使用認定	建基法第7条の6	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 確認・検査グループ	06-6210-9724	要								
4	仮設建築物許可	建基法第85条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 確認・検査グループ	06-6210-9724	要	仮設玄関整備のため	17	宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書	宅地造成及び特定盛土等規制法第12条、第30条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 開発許可グループ	06-6210-9722	不要	公共施設用地（地方公共団体が管理する学校）のため対象外
5	確認申請(工作物)	建基法第 88 条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 確認・検査グループ	06-6210-9724	保留	必要に応じて	18	埋蔵文化財事前協議	文化財法第96条 大東市開発指導要綱第15条	大東市産業・文化部 生涯学習課文化財グループ	072-870-9105	要	周知の埋蔵文化財包蔵地の周辺地に該当
6	構造計算適合性判定	建基法第6条の3	一般財団法人 日本建築総合試験所	06-6943-4680	要		19	一定の規模以上の土地の形質の変更届出書	土壤汚染対策法第4条	大阪府環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ	06-6210-9579	要	
7	省エネ適合性判定	省エネ法第12条	株式会社 国際確認検査センター	06-6121-7085	要		20	雨水貯留浸透施設機能阻害 行為許可申請書	特定都市河川浸水被害対策 法 第39条	大阪府都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ	06-6944-9304	保留	基本設計にて流出量の増加がないことの確認をしているが、実施設計において最終確認を行い要否の確定を行うこと
8	消防同意資料提出書	消防法第 7 条	大東四条吸消防組合 予防課	072-872-2342	要	計画通知に添付							
9	少量危険物指定可燃物貯蔵 取扱い（変更）届出書	大東四條吸消防組合 火災予防条例第46条	大東四条吸消防組合 予防課	072-872-2342	保留	必要に応じて							
10	福祉のまちづくり	大阪府福祉のまちづくり条例 第12条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ	06-6210-9717	要	計画通知に添付		各種インフラ事前協議					
11	景観計画区域行為通知書	景観法第16条	大東市都市経営部 都市政策課	072-870-0483	要	景観アドバイザー会議 にける必要がある	21	上水道	水道法第16条	大東市上下水道局 水道施設課	072-871-1195	要	
12	緑化計画書	大阪府自然環境保全条例 第34条	大東市都市経営部 みどり課	072-870-0481	要		22	下水道	下水道法第10条	大東市上下水道局 下水道施設課	072-871-1197	要	
13	建築物環境計画書 (CASBEE)	大阪府気候変動対策の推進 に関する条例第17条	大阪府都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ	06-6210-9725	要	再生可能エネルギー利用設備 導入検討を含む	23	ガス	ガス事業法第162条	大阪ガスネットワーク株式会社	06-6205-3574	要	
14	公共広告物設置届出書	大阪府屋外広告物条例 第 8 条第 1 項ただし書	大東市市民生活部 環境室環境政策グループ	072-870-9621	保留	必要に応じて	24	電気	電気事業法第38条	関西電力送配電株式会社	—	要	

2-2. 防災設備一覽表

防災設備機器一覽表

●：建築基準法・消防法・条例等により設置する義務のある防災設備

○：消防指導により設置する防災設備

△：代替設置

[illegible]

2-3. 建築物移動等円滑化基準チェックリスト

R2.8 版

建築物移動等円滑化基準チェックリスト（大阪府福祉のまちづくり条例付加分含む）

※施設等の欄の「政令第〇条」はバリアフリー法施行令の該当条文・「条例第〇条」は福祉のまちづくり条例の該当条文

○一般基準

施設等	チェック項目	
廊下等 (政令第 11 条) (条例第 14 条)	①表面は滑りにくい仕上げであるか	○
	②点状ブロック等の敷設（階段、傾斜路又はエスカレーターの下下端に近接する部分）※1	○
	③手すりを設けているか（条例第 14 条第三号に定める特別特定建築物に限る）	
階段 (政令第 12 条) (条例第 15 条)	①手すりを設けているか（踊場を除く）	○
	②表面は滑りにくい仕上げであるか	○
	③段は識別しやすいものか	○
	④段はつまずきにくいものか	○
	⑤踊場への点状ブロック等の敷設（段部分の下下端に近接する部分）※2	○
	⑥原則として主な階段を回り階段としていないか	○
傾斜路 (政令第 13 条) (条例第 16 条)	①手すりを設けているか（勾配 1／12 を超え、又は高さ 16cm を超える傾斜部分）	
	②表面は滑りにくい仕上げであるか	
	③前後の廊下等と識別しやすいものか	
	④踊場への点状ブロック等の敷設（傾斜部分の下下端に近接する部分）※3	
	⑤両側に側壁又は立ち上がり部を設けているか	
エスカレーター (条例第 17 条)	①踏み段は認識しやすいものか（階段状のエスカレーターに限る）	
	②くし板と踏み段等は認識しやすいものか	
	③昇降口に音声により昇降・移動の方向等を通報する装置を設けているか	
便所 (政令第 14 条) (条例第 18 条)	①表面は滑りにくい仕上げであるか	○
	②ベビーチェア及びベビーベッドを設け、その旨の表示をしているか（1 以上。条例第 18 条第 2 項に掲げる特別特定建築物のうち、1,000㎡以上（公衆便所は 50㎡以上）のものに限る）	
	③次の④及び⑤の便房を設ける便所	－
	（1）便所の出入口付近には便所の男女別、配置等を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障がい者に示す設備を設けているか（音による案内の場合を除き、当該設備の前の床面には、点状ブロック等を敷設しているか）※4	
	（2）洗面器又は手洗器の水栓は操作が容易な方式のものを設けているか（1 以上）	○
	④車椅子使用者用便房を設けているか（1 以上）	○
	（1）腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか	○
	（2）車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されているか	○
	（3）洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか	○
	（4）衣服を掛けるための金具等を設けているか	○

「告示第〇号」は国土交通省告示第〇号・「規則第〇号」は大阪府福祉のまちづくり条例施行規則第〇条を示す。

- ※1 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第 1497 号・規則第 3 条）
- ・勾配が 1／20 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合（エスカレーター除く）
 - ・高さ 16 c m 以下で勾配 1／12 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合（エスカレーター除く）
 - ・自動車車庫に設ける場合
- ※2 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第 1497 号・規則第 4 条）
- ・自動車車庫に設ける場合
 - ・段部分と連続して手すりを設ける場合
- ※3 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第 1497 号・規則第 5 条）
- ・勾配が 1／20 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
 - ・高さ 16 c m 以下で勾配 1／12 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
 - ・自動車車庫に設ける場合
 - ・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
- ※4 規則で定める以下の場合を除く（規則第 7 条）
- ・自動車車庫に設ける場合

〔5 枚目中 1 枚目〕

R2.8 版

○一般基準

施設等	チェック項目	
（便所の続き）	⑤水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（1 以上）	○
	（1）洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか	○
	（2）衣服を掛けるための金具等を設けているか（ただし、10,000㎡以上の場合は 2 以上）※5	○
	（3）長さ 1.2m 以上の介護ベッドを設け、その表示をしているか（10,000㎡以上に限る）※5	○
	（4）水洗器具（オストメイト対応）は温水を利用することができるものか（10,000㎡以上に限る）※5	○
	（5）荷物を置くための棚等を設けているか（10,000㎡以上に限る）※5	○
	⑥小便器を設ける場合は、床置き式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが 35cm 以下のものに限る）その他これらに類する小便器を設けているか（1 以上）	○
	（1）小便器に手すりを設けているか（1 以上）	○
ホテル又は旅館の客室 (政令第 15 条) (条例第 19 条・20 条・21 条)	①客室の総数が 50 以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の 1％以上設けているか	
	②床の表面は滑りにくい仕上げであるか	
	③出入口の戸は引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか	
	④便所（同じ階に共用の車椅子使用者用便房があれば代替可能）	－
	（1）便所内に車椅子使用者用便房を設けているか	
	（2）出入口の幅は 80 c m 以上であるか（当該便房を設ける便所も同様）	
	（3）出入口の戸は引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか（当該便房を設ける便所も同様）	
	（4）洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか	
	⑤浴室等（共用の車椅子使用者用浴室等があれば代替可能）	－
	（1）浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか	
	（2）車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されているか	
	（3）出入口の幅は 80 c m 以上であるか	
	（4）出入口の戸は引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか	
	一般客室の床面積 1 8㎡（2 以上のベッドを置く場合は 2 2㎡）未満の場合	－
	⑥道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く）	
	⑦上記①は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る	
	⑧一般客室の出入口の幅は 80cm 以上であるか	
	⑨一般客室内に階段・段が設けられていないか（傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く）※6	
	⑩一般客室の出入口からベッドまでの経路の幅は 80cm 以上であるか（一般客室の床面積 15㎡（2 以上のベッドを置く場合は 19㎡）以上に限る）	
	⑪便所及び浴室等の出入口の幅は 70 c m 以上であるか	
	⑫一般客室の出入口から便所及び浴室等までの経路の幅は 80cm 以上であるか（一般客室の床面積 15㎡（2 以上のベッドを置く場合は 19㎡）以上に限る）	

- ※5 共同住宅、寄宿舎においては、床面積が 200㎡以上の集会室のあるものに限る。（条例第 18 条第 5 項）
- ※6 以下の場合を除く（条例第 21 条第 1 項第 1 号ロ）
- ・同一客室内に複数の階がある場合当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分
 - ・勾配が 1/12 を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
 - ・浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合 当該高低差の部分

〔5 枚目中 2 枚目〕

R2.8版

○一般基準

施設等	チェック項目	
(ホテル又は旅館の客室の続き)	U D R U M Ⅱ	一般客室の床面積18㎡(2以上のベッドを置く場合は22㎡)以上の場合
		⑬道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路に階段・段が設けられていないか(傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く)
		⑭上記⑬は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る
		⑮一般客室の出入口の幅は80cm以上であるか
		⑯一般客室内に階段・段が設けられていないか(傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く)※6
		⑰一般客室の出入口からベッドの長辺側までの経路の幅は80cm以上であるか
		⑱便所及び浴室等の出入口の幅は75cm以上であるか
		⑲一般客室の出入口から便所及び浴室等までの経路の幅は80cm以上であるか(当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、当該直角となる部分における経路の幅は100cm以上であるか)
		⑳便所及び浴室等において、車椅子使用者が、車椅子を用いて便座、洗面台及び浴槽等に寄り付くことができる空間を確保しているか
		㉑一般客室内に車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保しているか
敷地内の通路 (政令第16条) (条例第22条)	①表面は滑りにくい仕上げであるか	
	②段がある部分	
	(1)手すりを設けているか	
	(2)識別しやすいものか	
	(3)つまずきにくいものか	
	③傾斜路がある部分	
	(1)手すりを設けているか(勾配1/12を超え又は高さ16cmを超えかつ、1/20を超える傾斜部分)	
	(2)前後の通路と識別しやすいものか	
	(3)両側に側壁又は立ち上がり部を設けているか	
駐車場 (政令第17条)	①車椅子使用者用駐車施設を設けているか(1以上)	
	(1)幅は350cm以上であるか	
	(2)利用居室までの経路が短い位置に設けられているか	
浴室等 (条例第23条)	①表面は滑りにくい仕上げであるか	
	②車椅子使用者用浴室等を設けているか(1以上)	
	(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか	
	(2)車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されているか	
	(3)出入口の幅は80cm以上であるか	
	(4)出入口の戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか	
標識 (政令第19条)	①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識を見やすい位置に設けているか	
	②標識は、内容が容易に識別することができるものか(日本産業規格Z8210に適合しているか)	
案内設備 (政令第20条) (条例第25条)	①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか(配置を容易に視認することができる場合は除く)	
	②移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法(文字等の浮き彫り又は音声による案内)により視覚障がい者に示す設備を設けているか	
	③案内所を設けているか(①、②の代替措置)	
	(1)案内所は車椅子使用者が利用することができるものとしているか	

※6 以下の場合を除く(条例第21条第1項第1号ロ)

- ・同一客室内に複数の階がある場合当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分
- ・勾配が1/12を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
- ・浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合 当該高低差の部分

[5 枚目中 3 枚目]

R2.8版

○移動等円滑化経路(利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設に至る1以上の経路に係る基準)

施設等	チェック項目	
(政令第18条第2項第1号)	①階段・段が設けられていないか(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く)	○
出入口 (政令第18条第2項第2号)	①幅は80cm以上であるか	○
	②戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか	○
廊下等 (政令第18条第2項第3号) (条例第24条第1項第1号)	①幅は120cm以上であるか	○
	②区間50m以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか	○
傾斜路 (政令第18条第2項第4号)	③戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか	○
	④授乳及びおむつ交換のできる場所を設け、その付近にその旨の表示をしているか(1以上。条例第24条第1項第十号に掲げる特別特定建築物のうち、5,000㎡以上のものに限る)	
	①幅は階段に代わる場合は120cm以上、階段に併設する場合は90cm以上であるか	
エレベーター及びその乗降ロビー (政令第18条第2項第5号) (条例第24条第1項第2号)	②勾配は1/12を超えていないか(高さ16cm以下の場合は1/8を超えていないか)	
	③高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか	
	①籠は必要階(利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階)に停止するか	○
	②籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか	○
	③籠及び昇降路の出入口に利用者を感じし、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか	○
	④籠及び昇降路の出入口の戸にガラス等をはめ込むなど、籠の外部から内部を見ることのできる設備を設けているか	○
	⑤籠の奥行きは135cm以上であるか	○
	⑥籠内に鏡を設けているか(籠の出入口が複数あるエレベーターで、開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられている場合を除く)	○
	⑦籠内の左右両側に手すりを設けているか	○
	⑧籠内に設ける制御装置には、非常の場合に外部の対応を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設けているか	○
	⑨乗降ロビーは水平で、150cm角以上であるか	○
	⑩籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか	○
	(1)籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものか	○
	(2)呼びボタン付のインターホンを設けているか(籠内の制御装置のうち、1以上)	○
	⑪籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか	○
	⑫乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか	○
	⑬不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設ける場合	—
	(1)籠の幅は、140cm以上であるか	○
	(2)籠は車椅子が転回することができる形状か	○
	(3)車椅子使用者が利用しやすい制御装置を籠内の左右両面に設けているか(2の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する場合は片面)	○
	⑭不特定多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合 ※7	—
	(1)籠内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか	
	(2)籠内及び乗降ロビーに点字その他の方法(文字等の浮き彫り又は音声による案内)により視覚障がい者が利用しやすい制御装置を設けているか	
	(3)籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設けているか	
	(4)制御装置の各ボタンは押しボタンとしているか	
	(5)乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、点状ブロック等を敷設しているか	

※7 告示で定める以下の場合を除く(告示第1494号)
・自動車車庫に設ける場合

[5 枚目中 4 枚目]

○移動等円滑化経路

施設等	チェック項目	
特殊な構造又は 使用形態の エレベーター その他の昇降機 (政令第 18 条第 2 項第 6 号)	①エレベーターの場合	—
	(1)段差解消機（平成 12 年建設省告示第 1413 号第 1 第 9 号のもの）であるか	
	(2)籠の幅は 70 c m 以上であるか	
	(3)籠の奥行きは 120 c m 以上であるか	
	(4)籠の幅及び奥行きは十分であるか（車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合）	
	②エスカレーターの場合	—
敷地内の通路 (政令第 18 条第 2 項第 7 号) (条例第 24 条第 1 項第 3 号)	(1)車椅子使用者用エスカレーター（平成 12 年建設省告示第 1417 号第 1 ただし書のもの）であるか	
	①幅は 120 c m 以上であるか	○
	②区間 50m 以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか	○
	③戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか	○
	④通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとしているか	○
	⑤傾斜路がある部分	—
	(1)幅は段に代わる場合は 120 c m 以上、段に併設する場合は 90 c m 以上であるか	
	(2)勾配は 1／12 を超えていないか（高さ 16 c m 以下の場合は 1／8 を超えていないか）	
(政令第 18 条第 3 項)	(3)高さ 75 c m 以内ごとに踏幅 150 c m 以上の踊場を設けているか（勾配 1／20 を超える場合に限る）	
	⑥上記①から⑤は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る	

○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの 1 以上の経路に係る基準）

施設等	チェック項目	
案内設備までの 経路 (政令第 21 条) (条例第 26 条)	①線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置を設置しているか（風除室で直進する場合は除く）※8	○
	②車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか	○
	③段・傾斜がある部分の上下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ※9	○
	④経路上に設ける段を回り段としていないか	○

※8 告示で定める以下の場合を除く（告示第 1497 号）

- ・自動車車庫に設ける場合
- ・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等・点状ブロック等や音声誘導装置で誘導する場合

※9 告示（規則）で定める以下の部分を除く（告示第 1497 号・規則第 8 条）

- ・勾配が 1／20 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
- ・高さ 16 c m 以下で勾配 1／12 以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
- ・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等

3. 各室面積表

(㎡)								
階		既存		完成		工事別		
						既存撤去	既存改修	増築
1階	既存北棟	玄関・昇降口	161.77	地域連携室	98.77		98.77	
				心の教室(1)	31.50		31.50	
				学童・地域玄関	31.50		31.50	
		倉庫	17.50	廊下(N1)	93.54		93.54	
		廊下	76.04					
		木工準備	31.50	児童クラブ(1)	63.00		63.00	
		木工	94.50					
				児童クラブ(2)	63.00		63.00	
				児童クラブ(3)	63.00		63.00	
		校務員	31.50					
		警備員	31.50					
	既存東棟	北階段・EV(既存)	57.54	北階段・EPS・倉庫(4)	57.54		57.54	
		トイレ北	49.00	トイレ(N1)	49.00		49.00	
		校長	32.31	心の教室(2)	32.31		32.31	
		更衣	34.19	校務員室	34.19		34.19	
		職員	157.50	昇降口	189.00		189.00	
		生徒指導	15.75					
		MR	15.75					
		印刷	8.42	—		8.42		
		放送	8.42	—		8.42		
		保健	63.53	放送室	15.75		15.75	
				警備員室	15.75		15.75	
				教材庫(1-3)	32.03		32.03	
		廊下	116.05	廊下(E1)	179.05		179.05	
		おおぞら3	31.50					
		おおぞら2	31.50					
		おおぞら1	63.00	多目的(2)	63.00		63.00	
		会議	63.00	特別支援教室(1-1)	63.00		63.00	
		南階段・南階段前	55.99	東階段・階段前・倉庫(3)	69.72		69.72	
		トイレ東	32.03					
		増築東棟			相談室(1)	18.30		18.30
	—			保健室(1)	44.10			44.10
	—			会議室(1)	67.62			67.62
	—			トイレ(SSE1)	35.30			35.30
	—			ピロティ(東)	333.93			333.93
	既存南棟			廊下(SSE1)・EV(2)・連絡階段	78.24			78.24
		屋外通路	31.74	屋外廊下(SE1)	10.57		10.57	
				廊下(SE1)	21.17		21.17	
		金工準備	31.50	被服準備室・EPS	31.50		31.50	
		金工	94.50	多目的室(1)(被服)	94.50		94.50	
		美術準備	17.50	木工収納室	17.50		17.50	
		美術1F	63.00	金工・木工室	94.50		94.50	
		生徒会	31.50					
		相談室	31.50	金工・木工準備室	31.50		31.50	
		配膳	63.00	教材庫(1-2)	63.00		63.00	
	廊下	71.96	廊下(S1)	71.96		71.96		

		(㎡)						
階		既存		完成		工事別		
						既存撤去	既存改修	増築
1階	増築西棟	-	屋外渡り廊下	9.13			9.13	
		-	西階段・倉庫(2)	34.80			34.80	
		-	調理室	98.60			98.60	
		-	調理準備室	29.40			29.40	
		-	教材庫(1-1)	32.00			32.00	
		-	多目的スペース	179.85			179.85	
		-	図書メディア	384.03			384.03	
		-	図書準備室	26.56			26.56	
		-	廊下(W1)・南階段・EV・倉庫(1)	157.00			157.00	
		-	トイレ(W1)	64.00			64.00	
		-	ゴミ置場	18.24			18.24	
		-	給食	386.05			386.05	
		-	ピロティ(西)	116.99			116.99	
		1階校舎		1,715.99	3,794.99	16.84	1,699.15	2,095.84
	既存体育館	体育館	915.20	体育館	915.20		915.20	
トイレ		24.00	トイレ	24.00		24.00		
準備室		18.00	準備室・倉庫	18.00		18.00		
倉庫		42.00	準備室・倉庫	42.00		42.00		
既存体育館		999.20	999.20	0.00	999.20	0.00		
	他	既存備蓄倉庫	54.00	既存備蓄倉庫	54.00		54.00	
-			増築更衣室	50.16		50.16		
-			増築屋外倉庫	132.37		132.37		
-			増築駐輪場(1)(2)(3)	96.00		96.00		
-			増築ポンプ室	12.45		12.45		
1階計		2,769.19	5,139.17	16.84	2,752.35	2,386.82		

(㎡)								
階	既存		完成		工事別			
					既存撤去	既存改修	増築	
2階	既存北棟	倉庫	17.50	学年ロビー(2)	92.54		92.54	
		廊下	75.04					
		CR3-1	63.00	OS(2)・相談ルーム(2)	63.00		63.00	
		CR3-2	63.00	CR-2(1)	63.00		63.00	
		学年職員	63.00	CR-2(2)	63.00		63.00	
	既存東棟	北階段・EV(既存)	57.54	北階段・EPS	57.54		57.54	
		トイレ北	49.00	トイレ(N2)	49.00		49.00	
		廊下(北)	91.75	トイレ(N2)前	17.50		17.50	
				学年ロビー(1)	74.25		74.25	
		調理	98.00	OS(1)・相談ルーム(1)	66.50		66.50	
				CR-1(2)	63.00		63.00	
		調理準備	31.50					
		図書準備	31.50	CR-1(1)	63.00		63.00	
		図書	94.50			27.49		
				教師コモン西	33.78		33.78	
				廊下(E2)	57.53		57.53	
		廊下(中)	24.30					
		理科準備	63.00					
				特別支援教室(2-3)	31.50		31.50	
		理科-1	95.02	生徒コモン	31.50		31.50	
				生徒会室	31.50		31.50	
				相談室(3)・(4)・前室	32.02		32.02	
		理科-2	94.50	特別支援教室(2-4)	31.50		31.50	
				多目的(4)	63.00		63.00	
		南階段・南階段前	56.00	東階段・東階段前	56.00		56.00	
		トイレ東	32.02	トイレ(E2)	32.02		32.02	
	増築東棟	-		教師コモン東	12.42			12.42
		-		職員室	349.67			349.67
		-		事務室	6.53			6.53
		-		更衣室(1・2)	57.74			57.74
		-		校長	38.84			38.84
		-		相談室(2)	17.20			17.20
		-		廊下(SSE2)・EV(2)・連絡階段	101.43			101.43
	既存南棟	被服準備	31.50	教材庫(2-3)・EPS	31.50		31.50	
		被服	128.25	保健室(2)	85.50		85.50	
				会議室(2)	31.50		31.50	
				廊下(SE2)	61.00		61.00	
		倉庫	21.17					
		廊下(南)	28.58					
		数学	63.00	教科メディア(2)	13.50		13.50	
				教材庫(2-2)	49.50		49.50	
		英語	63.00	更衣室(2-1・2)	63.00		63.00	
		社会	63.00	特別支援教室(2-2)	63.00		63.00	
	廊下	79.53	廊下(S2)	79.53		79.53		

(㎡)						
階		既存	完成	工事別		
				既存撤去	既存改修	増築
2階	増築西棟	-	廊下(W2)北・西階段	152.45		152.45
		-	理科室(1)	96.00		96.00
		-	理科準備室(1)	40.00		40.00
		-	教科メディア(3)〈理科〉	24.00		24.00
		-	理科室(2)	92.00		92.00
		-	理科準備室(2)	9.50		9.50
		-	創作準備室	21.36		21.36
		-	創作スペース	91.39		91.39
		-	教科メディア(4)〈創作〉	124.78		124.78
		-	渡り廊下(中)	19.07		19.07
		-	廊下(W2)南・EV・南階段	136.29		136.29
		-	トイレ(W2-2)	64.00		64.00
		-	教材庫(2-1)・EPS	41.94		41.94
		-	教科メディア(1)	22.06		22.06
		-	多目的室(3)	64.00		64.00
		-	通級教室(1)	39.15		39.15
		-	特別支援教室(2-1)	36.00		36.00
		-	CR-3(2)	72.00		72.00
		-	CR-3(1)	75.15		75.15
		-	OS(3)・相談ルーム(3)	64.00		64.00
		-	学年ロビー(3)	65.75		65.75
		-	トイレ(W2-1)	50.10		50.10
2階校舎		1,578.20	3,535.53	27.49	1,550.71	1,984.82
	既存体育館	体育館上部	6.76	体育館上部	6.76	
放送室		20.79	放送室	20.79		
既存体育館		27.55	27.55	0.00	27.55	0.00
2階計		1,605.75	3,563.08	27.49	1,578.26	1,984.82

(㎡)								
階		既存		完成		工事別		
						既存撤去	既存改修	増築
3階	既存北棟	倉庫	17.50	学年ロビー(5)	92.54		92.54	
		廊下	75.04					
		CR2-1	63.00	OS(5)・相談ルーム(5)	63.00		63.00	
		CR2-2	63.00	CR-5(1)	63.00		63.00	
		学年職員	63.00	CR-5(2)	63.00		63.00	
	既存東棟	北階段・EV(既存)	57.54	北階段・EPS	57.54		57.54	
		トイレ北	49.00	トイレ(N3)	49.00		49.00	
		廊下(北)	91.75	トイレ(N3)前	17.50		17.50	
				学年ロビー(6)	74.25		74.25	
		学年B	63.00	OS(6)・相談ルーム(6)	63.00		63.00	
		学年C	66.50	CR-6(2)	66.50		66.50	
		学年A	63.00	CR-6(1)	63.00		63.00	
		人権	63.00	多目的(7)	31.50		31.50	
				廊下(E3)	55.80		55.80	
		廊下(中)	24.30					
		南階段・南階段前	56.00	東階段・東階段前	56.00		56.00	
	トイレ東	32.02	トイレ(E3)	32.02		32.02		
	増築東棟	ー		小アリーナ	460.48			460.48
		ー		体育倉庫	47.51			47.51
		ー		廊下(SSE3)・EV(2)・連絡階段	75.84			75.84
	既存南棟	集会準備	14.00	音楽準備室(1)・EPS	31.50		31.50	
		集会	152.00					
				音楽室(1)	128.25		128.25	
				廊下(SE3)	49.02		49.02	
		倉庫	21.17					
		廊下(南)	21.60					
		生徒会	63.00	音楽室(2)	126.00		126.00	
		多目的	63.00					
		倉庫	63.00	更衣室(3-1・2)	63.00		63.00	
	増築西棟	廊下	78.46	廊下(S3)	78.46		78.46	
		ー		廊下(W3)北・西階段	131.54			131.54
		ー		多目的室(6)	66.80			66.80
		ー		美術準備室	32.00			32.00
		ー		美術室	95.80			95.80
		ー		廊下(W3)南・EV・南階段	137.79			137.79
		ー		トイレ(W3-2)	64.00			64.00
		ー		教材庫(3-1)・EPS	41.94			41.94
		ー		教科メディア(5)	22.06			22.06
		ー		多目的室(5)	64.00			64.00
		ー		特別支援教室(3-2)	39.15			39.15
ー			特別支援教室(3-1)	36.00			36.00	
ー			CR-4(2)	72.00			72.00	
ー			CR-4(1)	75.15			75.15	
ー			OS(4)・相談ルーム(4)	64.00			64.00	
ー			学年ロビー(4)	65.75			65.75	
ー			トイレ(W3-1)	50.10			50.10	
3階校舎		1,323.88	2,965.79	0.00	1,323.88	1,641.91		
3階計		1,323.88	2,965.79	0.00	1,323.88	1,641.91		

階		既存		完成		工事別		
						既存撤去	既存改修	増築
4階	既存北棟	倉庫	17.50	学年ロビー(8)	92.54		92.54	
		廊下	75.04					
		CR1-1	63.00	OS(8)・相談ルーム(8)	63.00		63.00	
		CR1-2	63.00	CR-8(1)	63.00		63.00	
		学年職員	63.00	CR-8(2)	63.00		63.00	
	既存東棟	北階段・EV(既存)	57.54	北階段・EPS	57.54		57.54	
		トイレ北	49.00	トイレ(N4)	49.00		49.00	
		廊下(北)	79.71	トイレ(N4)前	17.50		17.50	
				学年ロビー(7)	74.25		74.25	
		音楽準備	43.26					
				CR-7(2)	66.50		66.50	
		音楽	98.28					
				OS(7)・相談ルーム(7)	63.00		63.00	
		美術4F	94.50	CR-7(1)	63.00		63.00	
				多目的(10)	63.00		63.00	
		美術準備	31.50					
		廊下(中)	24.30	廊下(E4)	24.30		24.30	
	南階段・南階段前	56.00	東階段・東階段前	56.00		56.00		
	トイレ東	32.02	トイレ(E4)	32.02		32.02		
	増築東棟	-		小アリーナ階段	6.78			6.78
	既存南棟	PC	63.00	通級教室(3)	31.50		31.50	
				通級教室(2)	31.50		31.50	
		通級指導	63.00	特別支援教室(4-2)	31.50		31.50	
				特別支援教室(4-1)	31.50		31.50	
		倉庫	63.00	多目的室(8)	63.00		63.00	
	廊下	95.00	廊下(S2)	95.00		95.00		
	増築西棟	-		廊下(W4)北	118.27			118.27
		-		多目的室(9)	66.80			66.80
		-		教材庫(4-1)	39.16			39.16
		-		教科メディア(6)	22.50			22.50
		-		廊下(W4)南・EV・南階段・EPS	123.66			123.66
		-		トイレ(W4)	40.50			40.50
		-		進路指導室	33.13			33.13
		-		学年ロビー(9)	89.85			89.85
		-		OS(9)・相談ルーム(9)	72.00			72.00
		-		CR-9(2)	75.15			75.15
-			CR-9(1)	75.15			75.15	
-								
4階校舎		1,131.65	1,894.60	0.00	1,131.65	762.95		
4階計		1,131.65	1,894.60	0.00	1,131.65	762.95		
R階	既存東	南階段	27.65	東階段	27.65			
R階校舎		27.65	27.65	0.00	27.65	0.00		
R階計		27.65	27.65	0.00	27.65	0.00		
校舎計		5,777.37	12,218.56	44.33	5,733.04	6,485.52		
合計		6,858.12	13,590.29	44.33	6,813.79	6,776.50		

4. 各室条件表

階	室名	条件	備考
1	昇降口	・ 下足と上足を履き替える	
		・ 児童生徒(720人)、教職員(80人)、保護者などの来客(20人)を想定	
		・ 掲示板はマグネット対応	
	校務員室	・ 昇降口近くに設け、通学の見守りを行う	
		・ 8～17時に在室(現況)	
		・ IHコンロを設置	
	心の教室 (2)	・ クラスに入りにくい、学びたい子が学べ、クラスに入ってみて難しければ、また戻ってきても良い場所	
		・ 個別ブースや大机、ソファなど、多様なスペースを設ける	
		・ 前期、後期課程で使い分けられるよう、2室設ける	
		・ 教室から少し離れていて、他の子と会わない静かな場所に設ける	
		・ 保護者の送迎がしやすいようにする	
		・ 子どもたちの見守りもできるようにする	
	特別支援 (1-1)	・ 支援の必要な肢体不自由の子どもが利用できるよう、1階に配置	
		・ シャワー、トイレ、洗濯スペースを設ける	
		・ 流し(給湯)を設ける	
	多目的室 (2)	・ 昇降口に近いので、展示スペースとしての利用も想定	
	多目的室 (1) (被服)	・ 多目的室として、地域利用も想定。大アリーナにも近い、式典時の来賓控室としての利用も想定。	
		・ ミシンの授業には1ユニットでは狭いため、1.5ユニットとする	
		・ 天井に電源レールを設置し、自由にコンセントを配置できるようにする等、机配置の柔軟性を維持する	
		・ ミシンの収納棚を設ける	
	被服準備室	・ アイロンの収納棚を設ける	
	相談室 (1)	・ 非常勤のスクールカウンセラーの利用を想定(前期課程は月1、後期課程は週1)	
		・ カウンセリングルームとして利用	
	会議室 (1)	・ 教職員、児童生徒だけでなく地域利用も想定	
		・ 30人での利用を想定	
		・ 会議用の机、重ねられる椅子を配置	

階	室名	条件	備考
1	保健室 (1)	・ グラウンドや大アリーナで負傷した子どもの一次処置室とする	
		・ シャワー、洗濯スペースを設ける	
		・ 体調不良の子どもの保護者迎え、救急車の寄りつきの動線に配慮する	
		・ IHコンロ、流し(給湯)を設置	
		・ ベッド1つ、処置台1つ	
		・ 緊急対応用(経口補水液などを入れた)冷蔵庫のスペースを設ける	
	保健室外部	・ グラウンド側に手洗い、足洗いを設け、汚れや泥などを落としてから室内へ入る	
	来客玄関	・ 業者(配達・納品)など、日常的に学校に出入りする来客(20人程度)を想定	
		・ 電気錠等により、直接2階職員室まで上って来れる	
	警備室	・ 平日は7～8時30分、18～21時15分に警備にあたる	
		・ 夜間は機械警備となる	
	放送室	・ DJブースのように、廊下から見ることのできる楽しい空間とする	
		・ 主に児童生徒の利用を想定、教職員は職員室の放送卓からの放送	
	図書メディア	・ 蔵書数15,000冊(教科メディアに置く本も含む)	
		・ 大階段に座って読むことも想定する	
		・ 大階段は子どもたちの発表や地域の人の話を聞くなど、コミュニケーションの場となり、異学年の子どもたちが集う学校のシンボル空間(72人座ることが可能)前期課程の読み聞かせ空間、後期課程の探求事業発表など	
		・ 大階段にスクリーン(手動)および固定プロジェクターが必要	
		・ 大階段は1段あたり奥行800、高さ300(通行部はその半分)とし、踊り場は1800程度、2階に階段でつなぐ	
		・ ワイヤレスマイクはポータブルなスピーカーを備品で購入(別途工事)	
		・ 家具はカウンター、大机、ソファ席など多様な椅子・机とし、子どもたちがお気に入りの場所を選べるようにする。きちんとした姿勢を保てるよう、背もたれのある椅子も数か所設置する。	
		・ 前期課程の子どもを中心とした靴を脱いで本を読めるスペースを設ける(バリアフリー対応)	
		・ 校舎の中心にあるため、遮音や吸音に配慮する	
		・ 掲示板はマグネット対応	
		・ 窓の位置など本が焼けにくい工夫をする	
	図書準備室	・ 窓の位置など本が焼けにくい工夫をする	
		・ 図書室から段差なくワゴンが利用できること	

階	室名	条件	備考
1	調理室	・ 机は移動可能とし、多様な活動ができるものとする	
		・ 児童生徒の荷物(上着、お箸、教科書、タブレットなど)を置く棚を設ける	
		・ ガスコンロ、流し(給湯)、調理台を設ける	
		・ 食器、調理器具などの収納棚を設ける	
	調理準備室	・ IHコンロ、流し(給湯)を設ける	
		・ 包丁など危険な調理器具の収納棚(鍵付き)を設ける	
		・ 前日の食材準備を担当教員が行い、冷蔵庫に保管する	
	多目的スペース	・ ランチルームとしての利用を想定	
		・ 個別学習、グループ学習、タブレットでの検索など図書メディアとの連携も想定	
	金工・木工室	・ はんだづけの際に腕がぶつからないよう十分なスペースを確保	
		・ 粉塵が出るので、廊下―教室間を閉鎖できるように	
		・ 教室前方で講義を行い、教室後方で機械作業、のこぎりなどの一斉作業は教室全体で行うため、1.5ユニット必要	
		・ 図工の彫刻、釘・鋸の利用も想定	
		・ 工作機械用の電源、はんだごて用の電源を確保	
	金工・木工準備室	・ 天井に電源レールを設置し、自由にコンセントを配置できるようにする等、机配置の柔軟性を維持する	
	木工収納室	・ 教職員が利用する準備室	
		・ のこぎりなど危険物の保管のため、廊下から見えないような工夫が必要	
		・ 材料や道具を運ぶワゴンを用意し、準備室から教室に運ぶ	
	児童クラブ(1) ※児童クラブ(2)(3)も同等	・ 児童生徒作品の収納棚(2学年・160人分)を確保する	
	心の教室(1)	・ 1～6年生が在籍	
		・ 平日は13:30～指導員準備、15時頃～子どもを迎え入れる、18時全体下校(子どものみ)、18～19時保護者迎え(基本、徒歩や自転車)	
		・ おやつは外部委託業者が週1回、まとめて運び込む	
		・ 水筒を持参するが、足りない時のため麦茶を沸かし、冷やす	
		・ ホットケーキを焼いたり、ビスケットにクリームを塗る程度の調理をすることがある	
	学童・地域玄関	・ 手洗い・うがいの頻度が高いので、室内に流し台が必要	
	多目的		
	給食調理室		
	給食調理室		
	給食調理室		

階	室名	条件	備考
1	地域連携室	・ IHコンロ、流し(給湯)を設ける	
		・ 子どもたちの見守りもできるようにする	
		・ 通学見守りボランティア(高齢者)の居場所	
		・ 特別支援室(1)の教職員ステーションや児童クラブイベントなどの利用想定	
	給食調理室	・ PTAの利用も想定する	
		・ 厨房機器(炊飯器、回転釜)の熱源はガスとし、給湯設備はシンク・回転釜横の立水栓などに設ける(アレルギー食用のコンロはIHとする)	
		・ 手洗いは混合水栓、水石鹸、アルコールの3点セットで自動センサー付き	
		・ 食育の観点、アレルギー食の受け渡しのことをふまえ、給食室前の配膳スペースで給食の受け渡しをする	
		・ 食数は全校生徒+教職員の550人を想定	
		・ 前期、後期課程とも同じメニューだが、後期課程は1品増やすことがある	
		・ 調理員は9人程度を想定。勤務時間は7時～16時30分。出勤は7時～2人、7時30分～+2人、9時～パートなど少しずつ人数が増え、退勤も少しずつ人数が減る	
		・ ごはんは自校炊き、牛乳・パンは別動線で専用置場に納品される	
2	CR-2(1) ※他のCRも同等	・ 主食のパンは週1回、ごはんは週4回	
		・ 納品について牛乳、野菜は毎日、パンは週1回、肉は当日魚は冷凍なので、2～3日前から一般食材と同じ扱いで随時納入	
		・ パン・牛乳荷受室と検収室外壁にインターホンを設置し、受話器は前室と休憩室に設置。音だけでなく光で知らせるものとする	
	OS(2) ※他のOSも同等	・ 学年ごとの専有スペースとして、家具を用いた学習の場として利用する	
		・ 教師コーナーに収納棚を置く。	
		・ 壁にホワイトボードを設ける	
	学年ロビー(2) ※他の学年ロビーも同等	・ 学年ごとの専有スペースとして、家具を用いた学習の場として利用する	
	相談ルーム(2) ※他の相談ルームも同等	・ 児童生徒との個別相談や、児童生徒間でのトラブル時に利用	
		・ 児童生徒の更衣室としても利用	
		・ 床仕上げをタイルカーペットとする	
	多目的(4)		
	給食調理室		
	給食調理室		
	給食調理室		
	給食調理室		

階	室名	条件	備考
2	教師コモン	・ 大きめの机を設け、集まって使ったり、個々に使ったり、教職員の作業スペースとして利用	
		・ 児童生徒対応、保護者対応などを行う	
		・ 座って話ができるベンチ、テキストなどを広げて説明できる机、掲示板などをしつらえる	
	生徒コモン	・ 児童生徒同士の交流の場とする	
	生徒会室	・ 活動内容を発信できるよう、オープンな空間とする	
	相談室(3) ※相談室(4)も同等	・ 生徒指導、保護者面談、来客対応などに利用	
	職員室	・ 2階に設置し、昇降口、グラウンドの見守りができるように、開口部や机レイアウト等に配慮する	
		・ 保健室との連携、各階への動線に配慮する(近くにエレベーターを配置する)	
		・ 職員室からできる防犯、来客対応について工夫する	
		・ フリーアドレスとするため、OAフロアでタイルカーペット(orビニルタイル)	
		最大80人を想定するが、フリーアドレスのため机の数は60(職員56+管理職4)とする。机配置は8人で1島、前期課程は2学年で1島、後期課程は学年ごとに1島、その他の島が1島。	
		・ 個人ロッカーは80人分確保	
		・ 休憩スペースにIHコンロ、流し(給湯)を設置	
		・ 休憩スペースに冷蔵庫、電気ポット、電子レンジのスペースを確保する	
		・ 校長室近くに、副校長、教頭の席を設ける	
		・ 来客(業者)対応ができるカウンターを、管理職席近くに設ける	
		・ 印刷スペースには輪転機や裁断機、紙のストックを置く	
		・ 機械警備の主装置を設置する。制御盤は教頭の近くに設ける	
	事務室	・ 職員室近くに設置するが、間は壁を設けて区切る	
	更衣室(1) ※更衣室(2)も同等	・ 男性用、女性用、それぞれ40人分ずつのロッカーを確保	
		・ 授業時間中の盗難防止のため施錠できるようにする	
		・ 利用時間は朝、放課後が多く、授業時間帯はあまり使用しない。	
	校長室	・ 職員室に直接出入りできるようにし、別途廊下からの出入口を設ける。	
		・ 電気ポット、冷蔵庫を設置するスペースを確保する	
	相談室(2)	・ 保護者面談、来客対応などに利用	
	会議室(2)	・ 18人での利用を想定	

階	室名	条件	備考
2	保健室(2)	・ 体調不良の児童生徒などのベッドを設ける	
		・ 身体測定などの検診を行う	
		・ シャワー、洗濯スペースを設ける	
		・ IHコンロ、流し(給湯)を設ける	
		・ 職員室と連携できるようにする	
	創作スペース	・ 廊下をオープンにし、日常的に利用できる場所とする	
		・ 絵を描いたり、ポスターを作ったり、紙の工作の作業を想定	
	創作準備室	・ 図工用の備品を収納する	
	創作メディア	・ 掲示板はマグネット対応	
		・ 作品を掲示するスペースを設ける	
	理科室(1)	・ 教室をの長辺側を正面とし、教職員と児童生徒の距離を近くする	
		・ ガスを実験台で利用できるようにする	
		・ 薬品利用が想定される	
		・ 流し(給湯)を設置	
	理科準備室(1) ※理科準備室(2)も同等	・ 薬品棚を設ける	
		・ 流し(給湯)を設置	
	教科メディア(1) ※教科メディア(2)～(5)も同等	・ 教材・教具を見たり、触れたりするスペースを設ける	
		・ 関連教材の本を掲示する	
	理科室(2)	・ 実験器具が小型化し、2～3人で使うこともあるため、可動式の机によりレイアウトを自由にし、ガス・水道などの設備は壁際に設ける	
		・ 薬品利用が想定される	
		・ 流し(給湯)を設置	
	特別支援教室(2-1) ※(2-3)(2-4)(3-1)(3-2)(4-1)(4-2)も同等	・ CRとの行き来が頻繁にあるため動線に配慮。前期課程などは忘れ物を取りに行くことが多くある。通常学級の子と日常的に関わることがよい	
		・ 最大8人	
	通級教室(1) ※通級教室(2)(3)も同等	・ 前期課程は0.5ユニット×2室、後期課程は0.5ユニット×1室が必要	
	多目的室(3)	・ 床仕上げはフローリングとするが、畳を敷き、百人一首や柔道などの利用を想定	
	特別支援教室(2-2)	・ 集まって利用したり、軽運動(マット運動など)を行う	
	更衣室(2-1) ※更衣室(2-2)(3-1)(3-2)も同等	・ 授業時間中は無人になるので、施錠できるようにする	

階	室名	条件	備考
3	多目的(7)	・ラグを敷くなど、床を使える想定とする	
	アリーナ前	・1学年(80人)の上靴→体育館シューズへの履き替えスペース	
	小アリーナ	・体育の授業(1学年・2クラス)、研修、学年集会、参観、PTA、出前授業、イベント、雨天時のグラウンドの代替で利用	
		・職員室近くに配置し、利用のしやすさに配慮する	
		・バレーホール1コート、ミニバスケットボール1コートの広さを確保	
		・舞台は不要。電動昇降パトン×1・電動スクリーン、スピーカー(+マイク、ピンマイク)を設置、プロジェクターは備品とする	
		・防音に配慮した仕上げ、扉	
		・床材は耐久性があり、ささくれなどが生じにくくメンテナンスがしやすいもの	
		・避難所利用を想定する	
	体育倉庫	・折りたたみ椅子400脚を収納する	
		・柔道の畳を収納する	
	音楽室(1)	・教室の長辺側を正面とし、教職員と児童生徒の距離を近くする	
		・楽器の利用を想定する	
		・防音に配慮した仕上げ、扉	
	音楽準備室(1)	・楽器の収納	
	音楽室(2)	・太鼓の収納スペースも必要なため、2.0ユニットの中で、音楽準備室、楽器庫として利用できるようにする	
		・太鼓の利用を想定する(前期課程は6年生が授業で、後期課程は人権クラブの放課後練習)	
		・防音に配慮した仕上げ、扉	
	美術室	・机は4つ切りサイズの紙を置けるサイズで傾斜できるようにする	
		・絵を描いたり、粘土細工をしたり、絵具などを利用する想定	
		・教室を横使いし、教職員と児童生徒の距離を近くする	
	美術準備室	・美術用具を収納	
	ソトの教室	・授業時やイベントの準備スペースとしての利用を想定	
	多目的(6)	・グループ学習が可能な机・椅子を配置	
	※多目的室(5)(8)(10)も同等		
	屋上(4)	・休み時間の利用を想定	

階	室名	条件	備考
4	多目的室(9)	・防音性に配慮した仕上げ、扉	
		・英語のリスニングや映像を見る視聴覚室としての利用を想定	
		・壁面を3面ともホワイトボードにする	
	進路指導室	・扉を設けず、廊下から出入りのしやすい場所とする	
その他	グラウンド	・工事中のグラウンド利用のため、西端のぬかるみを改善する	
		・200mトラック、80m直線路、砂場(走り幅とび用)、高鉄棒を配置	
		・グラウンド北・東・南面に高さ10mの防球ネットを設ける	
		・雨水貯留工事を行う	
	石灰庫	・汚れやすいので、体育倉庫と同じ空間にしない	
	倉庫	・鍵付きの倉庫とし、利用時は教員が付きそう	
		・ロープ、ハンマー、杭などを収納する	
	体育倉庫	・体育授業用の備品(体育祭の備品など)を収納する(後期課程)	
		・ドッジボールのボールや縄跳びを収納する(前期課程)	
	クラブ倉庫	・部活動用の備品を収納する	
	屋外更衣室	・災害時利用できる室とする	
		・足洗いを外部に、手洗いを内・外部に設け、汚れや泥などを落としてから室内へ入る	
	大アリーナ	・1学年(80人)の上靴→体育館シューズへの履き替えスペース	
		・全校生徒(500人)利用の場合は、上靴袋を持参する	
		・校舎から接続する渡り廊下からの入口を広くする	
		・長期休暇や雨の日の学童利用(学校から許可をとって)	
		・避難所利用を想定する	
		・床材は耐久性があり、ささくれなどが生じにくいなどメンテナンスしやすいものとする	
		・照明スイッチを校舎側の出入口に増設	
		・2階ギャラリーにコンセントを増設する	
		・ホワイトボードが利用できるようにする	

階	室名	条件	備考
その他	共用公園	・ 共用公園と敷地北側の間に北門を設け、登下校に利用できる動線を確保する	
		・ メンテナンス車両が通行できる東西通路	
		・ 平日は学校、休日は公園利用	
		・ 低学年の子どもが安全に遊べるように配慮	
		・ ビオトープは安全管理上、不要。	
	中庭	・ 図書メディアからの利用と共に、児童クラブの利用も想定する	
		・ メンテナンス車両が進入できること	
		・ 低学年の子どもが安全に遊べるように配慮	
	共通	・ 高所・階段・窓からの転落防止を図ること。	

5. 設備諸元表

階	室 名	電灯				コンセント	電話	情報		拡声※3		テレビ	インターホン		トイレ呼出	機械警備 ※4	電気時計	AV音響	黒板用 プロジェクター	備考
		照度※1	照度※2	照明器具	スイッチ			(A)学校系統	(B)事務系統	スピーカー	アッテネーター		来客用	校内用						
1	増築西棟																			
	給食調理室	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	インターホンはランプ+音で呼出対応
	加熱調理	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	インターホンはランプ+音で呼出対応
	下処理	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	インターホンはランプ+音で呼出対応
	検収	300	300	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	インターホンはランプ+音で呼出対応
	食品庫	200	200	天井直付型	スイッチ	○		-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	前室	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	洗浄	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	インターホンはランプ+音で呼出対応
	休憩	300	300	天井直付型	スイッチ	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-	
	更衣1	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣2	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パン・牛乳庫	200	200	天井直付型	スイッチ	○		-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	配膳	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
	返却	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ゴミ置場	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	倉庫(1)	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ(W1)(女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	教材庫(1-1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	調理室	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	調理室準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	倉庫(2)	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的スペース	300	500	ダウンライト	スイッチ	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
	図書準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	図書メディア	500	500	ダウンライト	スイッチ	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	
1	既存北棟																			
	地域連携室	300	300	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	
	学童・地域玄関	100	100	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	心の教室(1)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	児童クラブ(1)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	
	児童クラブ(2)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	児童クラブ(3)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	既存東棟																			
	心の教室(2)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	校務員室	300	300	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	
	昇降口	100	100	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	倉庫(3)	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	相談室(1)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	教材庫(1-3)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	警備室	300	300	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	副受信機(自動火災報知設備)を設置
	放送室	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	多目的室(2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
	特別支援教室(1-1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	トイレ(N1)(女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	倉庫(4)	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※1学校環境衛生管理マニュアル(平成30年版)に記載の照度
※2採用照度

※3非常放送(設置基準により免除出来る部屋は免除する)
※4機器は別途工事とする

階	室 名	電灯				コンセント	電話	情報		拡声※3		テレビ	インターホン		トイレ呼出	機械警備 ※4	電気時計	AV音響	黒板用プロジェクター	備考
		照度※1	照度※2	照明器具	スイッチ			(A)学校系統	(B)事務系統	スピーカー	アッテネーター		来客用	校内用						
1	トイレ (SSE1) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	保健室 (1)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	
	会議室 (1)	500	500	天井埋込型 (スクエア)	スイッチ	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	
	既存南棟																			
1	木工収納室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	金工・木工室	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	金工・木工準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	教材庫 (1-2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	被服準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	多目的室 (1) (被服)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
	既存体育館棟																			
1	大アリーナ	300	300	高天井照明	スイッチ	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	-	
	ステージ	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	
	準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	倉庫	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	増築西棟																			
2	トイレ (W2-1) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	通級教室 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	特別支援教室 (2-1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-3 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-3 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	OS (3) ・相談ルーム (3)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	学生ロビー (3)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的室 (3)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	教科メディア (1)	300	500	ダウンライト	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教材庫 (2-1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (W2-2) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	教科メディア (3) <理科>	300	500	ダウンライト	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	理科準備室 (1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	理科室 (1)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	理科準備室 (2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	理科室 (2)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	教科メディア (4) <創作>	300	500	ダウンライト	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	創作準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	創作スペース	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	

※1 学校環境衛生管理マニュアル(平成30年版)に記載の照度
※2 採用照度

※3 非常放送(設置基準により免除出来る部屋は免除する)
※4 機器は別途工事とする

階	室 名	電灯				コンセント	電話	情報		拡声※3		テレビ	インターホン		トイレ呼出	機械警備※4	電気時計	AV音響	黒板用プロジェクター	備考
		照度※1	照度※2	照明器具	スイッチ			(A)学校系統	(B)事務系統	スピーカー	アッテネーター		来客用	校内用						
2	既存北棟																			
	CR-2 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	OS (2) ・相談ルーム (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-2 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	学年ロビー (2)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	既存東棟																			
	OS (1) ・相談ルーム (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-1 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-1 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	学年ロビー (1)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教師コモン	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (E2) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	生徒会室	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	相談室 (3)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	相談室 (4)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	生徒コモン	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別支援教室 (2-4)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	特別支援教室 (2-3)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	多目的室 (4)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	トイレ (N2) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
2	増築東棟																			
	校長室	300	500	天井埋込型 (スクエア)	スイッチ	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	
	職員室	300	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	○	○	○	表示器	操作器	親時計	-	-	各設備の主装置・監視装置等は総合盤内に設置
	事務室	300	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	更衣室 (1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣室 (2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	相談室 (2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
2	既存南棟																			
	教材庫 (2-2) ・教材メディア (2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣室 (2-2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣室 (2-1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別支援教室 (2-2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	教材庫 (2-3)	300	300	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	会議室 (2)	500	500	天井埋込型 (スクエア)	スイッチ	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	
	保健室 (2)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	

※1学校環境衛生管理マニュアル(平成30年版)に記載の照度

※2採用照度

※3非常放送(設置基準により免除出来る部屋は免除する)

※4機器は別途工事とする

階	室 名	電 灯				コンセント	電話	情 報		拡声※3		テレビ	インターホン		トイレ呼出	機械警備 ※4	電気時計	AV音響	黒板用 プロジェクター	備考
		照度※1	照度※2	照明器具	スイッチ			(A)学校系統	(B)事務系統	スピーカー	アッテネーター		来客用	校内用						
3	増築西棟																			
	トイレ (W3-1) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別支援教室 (3-1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	特別支援教室 (3-2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-4 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-4 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	OS (4) ・相談ルーム (4)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	学年ロビー (4)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的室 (5)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	教材庫 (3-1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教科メディア (5)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (W3-2) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	多目的室 (6)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	美術準備室	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	美術室	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
	ソトの教室	-	-	壁直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	既存北棟																			
	CR-5 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	OS (5) ・相談ルーム (5)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-5 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
3	学年ロビー (5)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	既存東棟																			
	CR-6 (2)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	OS (6) ・相談ルーム (6)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	CR-6 (1)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	学年ロビー (6)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的室 (7)	300	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	小アリーナ前	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (E3) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	学年ロビー (6)	200	200	ダウンライト	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ (N3) (女子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(男子)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	(多目的)	200	200	ダウンライト	人感	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	増築東棟																			
	小アリーナ	300	300	高天井照明	スイッチ	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	体育倉庫	100	100	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	既存南棟																			
	更衣室 (3-2)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣室 (3-1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	音楽室 (2)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	
	音楽準備室 (1)	200	200	天井直付型	スイッチ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	音楽室 (1)	500	500	天井直付型	スイッチ	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	

※1学校環境衛生管理マニュアル(平成30年版)に記載の照度

※2採用照度

※3非常放送(設置基準により免除出来る部屋は免除する)

※4機器は別途工事とする

※1学校環境衛生管理マニュアル(平成30年版)に記載の照度
※2採用照度
※3非常放送(設置基準により免除出来る部屋は免除する)
※4機器は別途工事とする

n

階	室 名	空調設備	換気設備			衛生器具設備		給水設備		給湯設備		ガス設備	建築工事・備品	備考
			第1種換気	第3種換気	機種	器具		器具		器具	方式			
	増築西棟													
1	給食調理室													設置機器・器具は建築図による
	加熱調理	○ ガス式	○	○シックハウス用	送風機	○		○		○	ガス式	○		
	下処理	○ ガス式 (マルチ式)	○	○シックハウス用	送風機	○		○		○	ガス式	○		
	検収	○ ガス式 (マルチ式)	-	○	換気扇	○		○		○	ガス式	-		
	食品庫	-	-	○	換気扇	-		-		-	-	-		
	前室	-	-	-	-	-		-		-	-	-		
	洗浄	○ ガス式 (マルチ式)	○	○シックハウス用	送風機			○		○	ガス式	○		
	廊下	-	-	-	-	-		-		-	-	-		
	休憩	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	洗面化粧台		混合栓		電気温水器	電気式	-		
	更衣1	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	更衣2	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	トイレ	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		
	パン・牛乳庫	○ 電気式 (単独)	○	-	送風機	-		-		-		-		
	配膳	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	送風機	○		○		-		-		
	返却	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	ゴミ置場	×	-	○	換気扇	-		○		-		-		
	トイレ (W1) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	教材庫 (1-1)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	調理室	○ ガス式 (マルチ式)	-	○	送風機	○		○		○	ガス式	○		
	調理室準備室	○ ガス式 (マルチ式)	-	○	換気扇	○		○		○	ガス式	-		
	倉庫 (2)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	多目的スペース	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	図書準備室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	図書メディア	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		吹抜けを考慮し、天井隠ぺいダクト接続型設置
	既存北棟													
1	地域連携室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	電気式	○		
	学童・地域玄関	×	-	-	-	-		-		-		-		
	心の教室 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	児童クラブ (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	-		
	児童クラブ (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	-		
	児童クラブ (3)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	-		
	既存東棟													
1	心の教室 (2)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	校務員室	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		○		-		○		
	昇降口	×	-	-	-	-		-		-		-		
	倉庫 (3)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	相談室 (1)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	教材庫 (1-3)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	警備室	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	放送室	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		-		-		-		
	多目的室 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	特別支援教室 (1-1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	○	空調換気扇	○		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	トイレ (N1) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	倉庫 (4)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		

階	室 名	空調設備	換気設備			衛生器具設備		給水設備		給湯設備		ガス設備	建築工事・備品	備考
			第1種換気	第3種換気	機種	器具		器具		器具	方式			
	増築東棟													
1	トイレ (SSE1) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	保健室 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	会議室 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-	-	-		
	既存南棟													
1	木工収納室	○ 既存再使用 (電気式)	×	○	換気扇	-		○		-		-		
	金工・木工室	○ 既存再使用 (電気式)	×	○	換気扇	-		○		-		-		
	金工・木工準備室	○ 既存再使用 (電気式)	×	○	換気扇	-		○		-		-		
	教材庫 (1-2)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	被服準備室	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	多目的室 (1) (被服)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
1	既存体育館棟													
	大アリーナ													室内機建築工事に伴う取外し・再取付
	ステージ													
	準備室													
	トイレ (男子)													衛生器具更新
	トイレ (女子)													衛生器具更新
	倉庫													
	増築西棟													
2	トイレ (W2-1) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	通級教室 (1)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	特別支援教室 (2-1)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	CR-3 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	CR-3 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	OS (3) ・相談ルーム (3)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	学年ロビー (3)	×	-	-		-		-		-		-		
	多目的室 (3)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	教科メディア (1)	×	-	-		-		-		-		-		
	教材庫 (2-1)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	トイレ (W2-2) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	教科メディア (3) <理科	×	-	-		-		-		-		-		
	理科準備室 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	理科室 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	理科準備室 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	理科室 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	ガス式	○		設置器具は建築図による
	教科メディア (4) <創作	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	創作準備室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	創作スペース	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		

階	室 名	空調設備	換気設備			衛生器具設備		給水設備		給湯設備		ガス設備	建築工事・備品	備考
			第1種換気	第3種換気	機種	器具		器具		器具	方式			
	既存北棟													
2	CR-2 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	OS (2) ・相談ルーム (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	CR-2 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	学年ロビー (2)	×	-	-		-		-		-		-		
	既存東棟													
2	OS (1) ・相談ルーム (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	CR-1 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	CR-1 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	学年ロビー (1)	×	-	-		-		-		-		-		
	教師コモン (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	トイレ (E2) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	生徒会室	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	相談室 (3)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	相談室 (4)	○ 電気式 (単独)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	生徒コモン	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	特別支援教室 (2-4)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	特別支援教室 (2-3)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	多目的室 (4)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	トイレ (N2) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	増築東棟													
2	校長室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		-		-		
	職員室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		○		○	電気式	-		
	事務室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	更衣室 (1)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		
	更衣室 (2)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		
	相談室 (2)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	既存南棟													
2	教材庫 (2-2)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	更衣室 (2-2)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	更衣室 (2-1)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	特別支援教室 (2-2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	機材庫 (2-3)	×	-	○	換気扇	-		-		-		-		
	会議室 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	保健室 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	○		○		○	電気式	-		設置器具は建築図による

階	室名	空調設備	換気設備			衛生器具設備		給水設備		給湯設備		ガス設備	建築工事・備品	備考
			第1種換気	第3種換気	機種	器具		器具		器具	方式			
	増築西棟													
3	トイレ (W3-1) (女子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		設置器具は建築図による 設置器具は建築図による
	(男子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		
	特別支援教室 (3-1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	洗面器		○		－		－		
	特別支援教室 (3-2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	洗面器		○		－		－		
	CR-4 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	CR-4 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	OS (4) ・相談ルーム (4)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	学年ロビー (4)	×	×	－		－		－		－		－		
	多目的室 (5)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	教材庫 (3-1)	×	－	○	換気扇	－		－		－		－		
	教材メディア (5)	×	－	－		－		－		－		－		
	トイレ (W3-2) (女子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		設置器具は建築図による 設置器具は建築図による
	(男子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		
	(多目的)	×	－	○	換気扇	○		○		－		－		設置器具は建築図による
	多目的室 (6)	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	美術準備室	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		○		－		－		
	美術室	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	－		○		－		－		
	ソトの教室	×	×	×		－		○		－		－		
	既存北棟													
3	CR-5 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	OS (5) ・相談ルーム (5)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	CR-5 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	学年ロビー (5)	×	×	－		－		－		－		－		
	既存東棟													
3	CR-6 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	OS (6) ・相談ルーム (6)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	CR-6 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	学年ロビー (6)	×	－	－		－		－		－		－		
	多目的室 (7)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	小アリーナ前	×	×	－		－		○		－		－		
	トイレ (E3) (女子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		設置器具は建築図による 設置器具は建築図による
	(男子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		
	トイレ (N3) (女子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		設置器具は建築図による 設置器具は建築図による
	(男子)	×	－	○	送風機	○		○		－		－		
	(多目的)	×	－	○	換気扇	○		○		－		－		設置器具は建築図による
	増築東棟													
3	小アリーナ	○ ガス式 (マルチ式)	－	○	換気扇	－		－		－		－		
	体育倉庫	○ ガス式 (マルチ式)	○	－	空調換気扇	○		○		－		－		
	既存南棟													
3	更衣室 (3-2)	×	－	○	換気扇	－		－		－		－		
	更衣室 (3-1)	×	－	○	換気扇	－		－		－		－		
	音楽室 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	音楽準備室 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		
	音楽室 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	－	空調換気扇	－		－		－		－		

階	室名	空調設備	換気設備			衛生器具設備		給水設備		給湯設備		ガス設備	建築工事・備品	備考
			第1種換気	第3種換気	機種	器具		器具		器具	方式			
	増築西棟													
4	CR-9 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	CR-9 (1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	OS (9) ・ 相談ルーム (9)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	学年ロビー (9)	×	×	×		-		-		-		-		
	進路指導室	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	トイレ (W4) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	教科メディア (6)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	教材庫 (4-1)	×	-	○	送風機	-		-		-		-		
	多目的室 (9)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	既存北棟													
4	CR-8 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	OS (8) ・ 相談ルーム (8)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	CR-8 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	学年ロビー (8)	×	×	-		-		-		-		-		
	既存東棟													
4	CR-7 (2)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	OS (7) ・ 相談ルーム (7)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	CR-7 (1)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	学年ロビー (7)	×	×	-		-		-		-		-		
	多目的室 (10)	○ 既存再使用 (電気式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	トイレ (E4) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	トイレ (N4) (女子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(男子)	×	-	○	送風機	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	(多目的)	×	-	○	換気扇	○		○		-		-		設置器具は建築図による
	既存南棟													
4	特別支援教室 (4-1)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	特別支援教室 (4-2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	通級教室 (2)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	○		○		-		-		
	通級教室 (3)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		
	多目的室 (8)	○ ガス式 (マルチ式)	○	-	空調換気扇	-		-		-		-		